



BEZBJEDNOSNE ZONE ZA PLINSKI REZERVOAR

SIGURNOSNA RAZDALJENOST OD	PRIKLJUČKA	PLAŠTA
Sopstvenog ili susjednog objekta	3 m	1,5 m
Granica od susjednog zemljišta	3 m	1,5 m
Otvoreni plamen	3 m	3 m
Javna cesta, željeznica	3 m	1,5 m
Podrum, vrata, otvor po zemljom	3 m	1,5 m
Udaljenost autocisterne	3 m	1,5 m

VISINA POŽARNOG ZIDA

PREČNIK D (mm)	VISINA A (mm)	VISINA B (mm)	VISINA C (mm)
11 200	900	960	1 360
1 200	975	1 050	1 480

Sa postavljanjem bezbjedonosnog zida daljine mogu biti smanjene za polovinu.

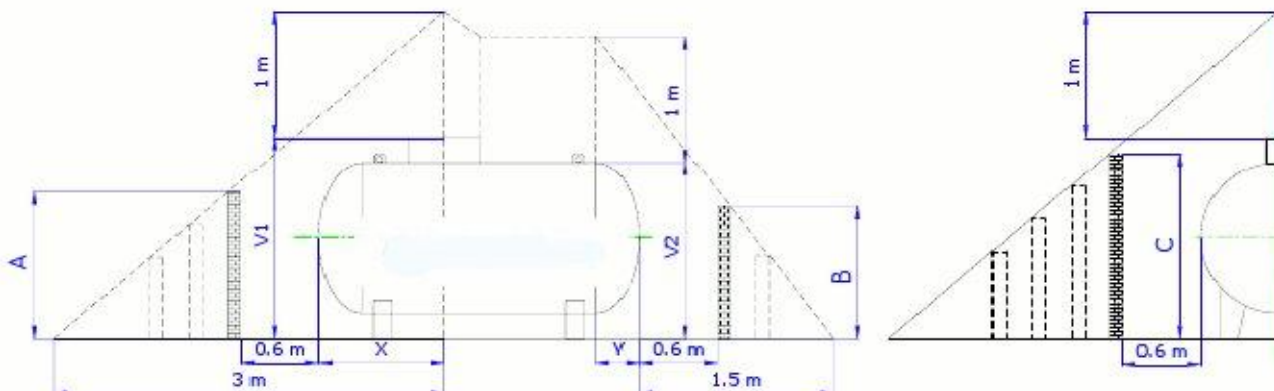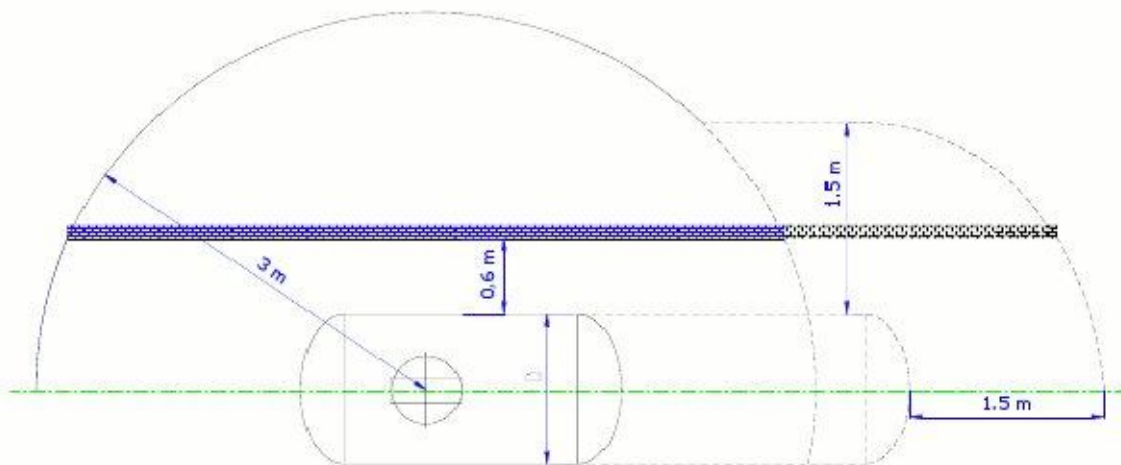

Ako je zid na ivici zemljišta rastojanje između skladišta i oko njih mora biti najmanje 0.6 metara